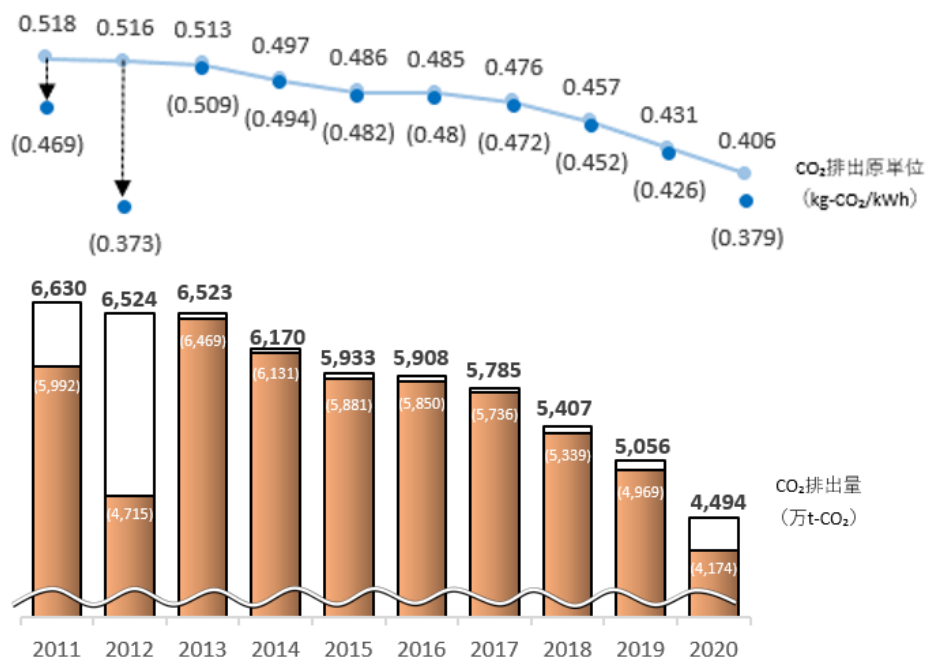


当社のCO₂排出係数等の推移について

年度	CO ₂ 排出量 (万 t-CO ₂)	販売電力量 (億 kWh)	CO ₂ 排出係数 (kg-CO ₂ /kWh)
2011	6,630 (5,992)	1,279	0.518 (0.469)
2012	6,524 (4,715)	1,266	0.516 (0.373)
2013	6,523 (6,469)	1,271	0.513 (0.509)
2014	6,170 (6,131)	1,241	0.497 (0.494)
2015	5,933 (5,881)	1,220	0.486 (0.482)
2016	5,908 (5,850)	1,218	0.485 (0.480)
2017	5,785 (5,736)	1,214	0.476 (0.472)
2018	5,407 (5,339)	1,183	0.457 (0.452)
2019	5,056 (4,969)	1,172	0.431 (0.426)
2020	4,494 (4,174)	1,107	0.406 (0.379)

(注)

- ・カッコ内は、温対法で定められた方法により、再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)に係る調整などを反映したものの。ただし、2018年度以降のCO₂排出係数カッコ内については、メニュー別排出係数(残差)としての値。
- ・2019年度までは中部電力株式会社としての値。